


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.H010

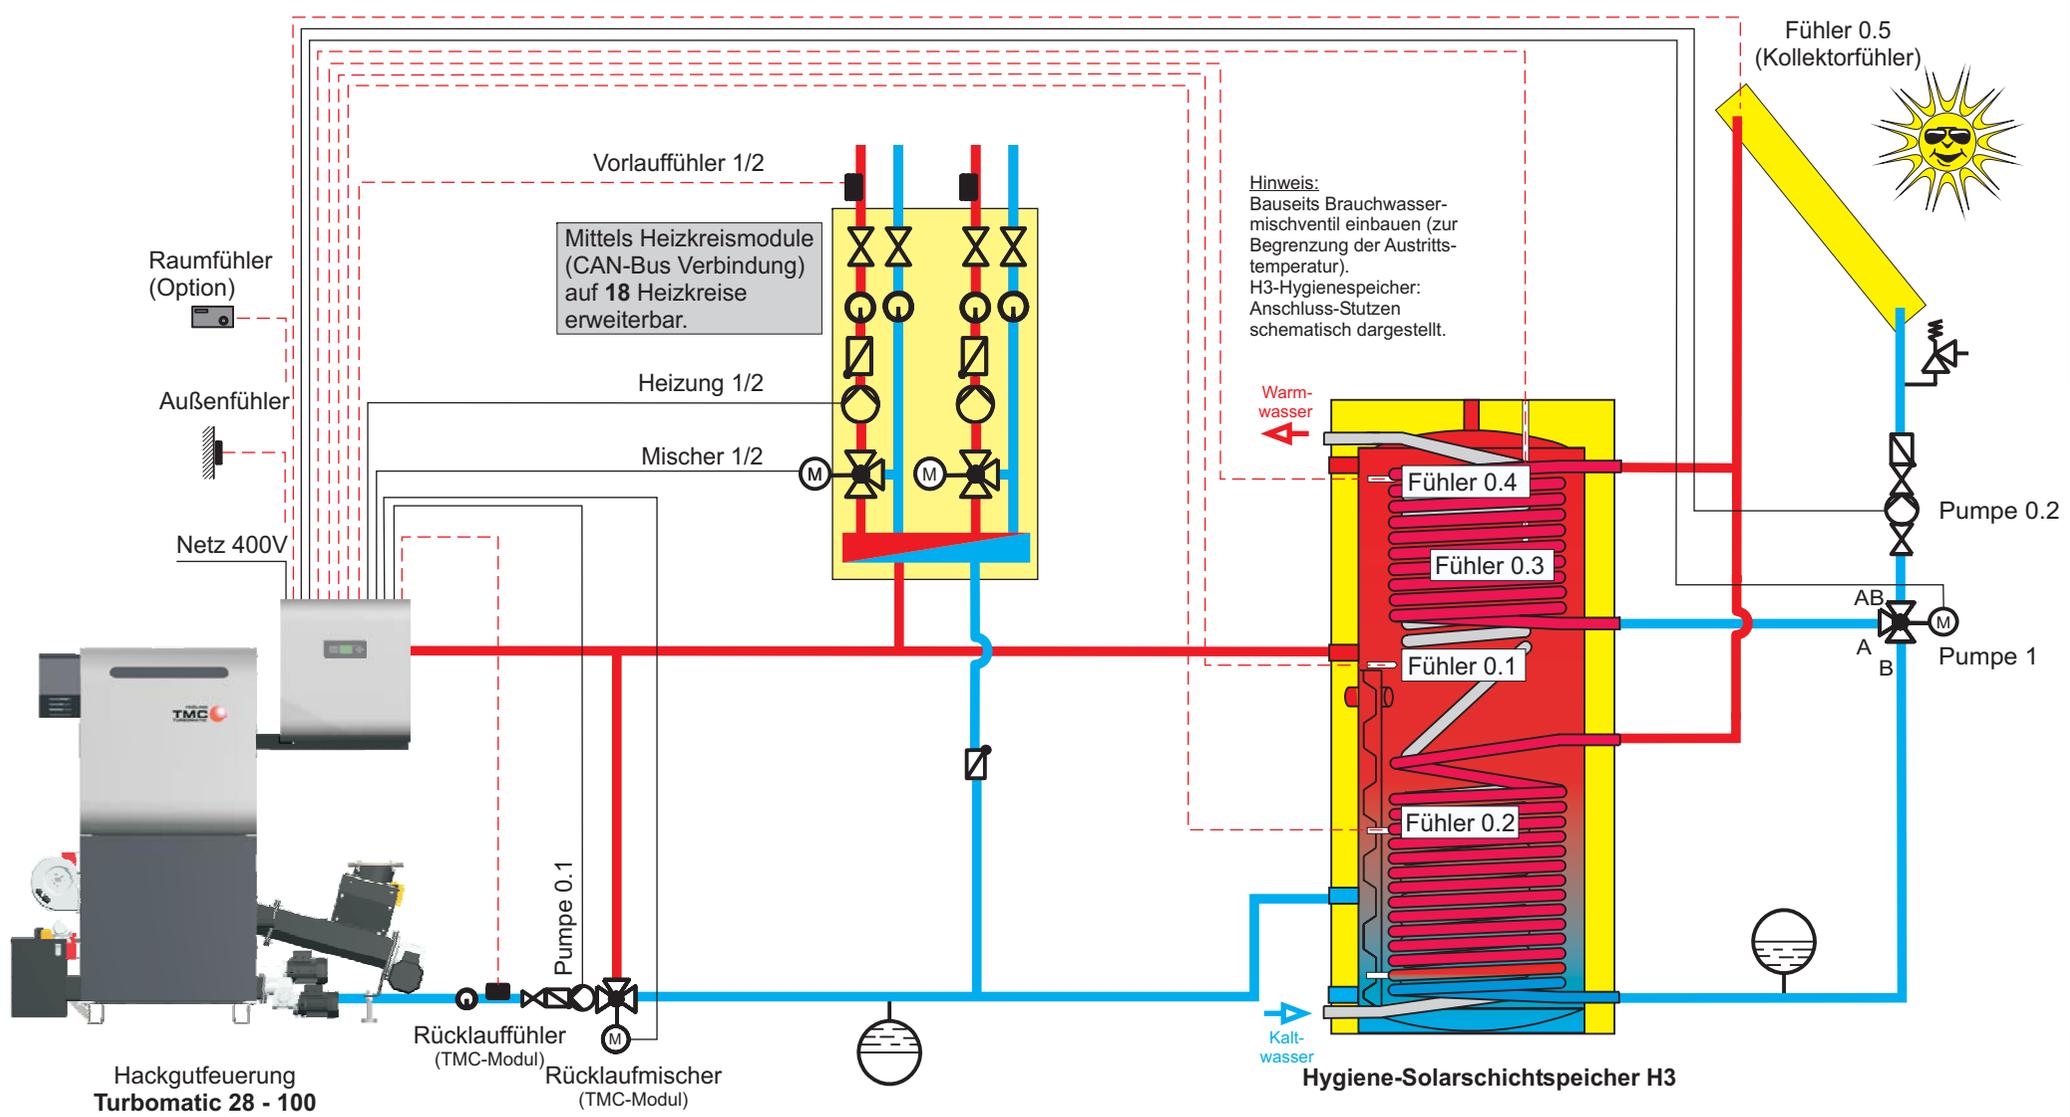

Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3",
 WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "Pumpe 1"
 stellen. Regelung H3200. Ab Softwareversion **V50.04 B04.08**

	Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Edm	11.09.07
	Gepr.	Dpl	13.09.07