


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.P006

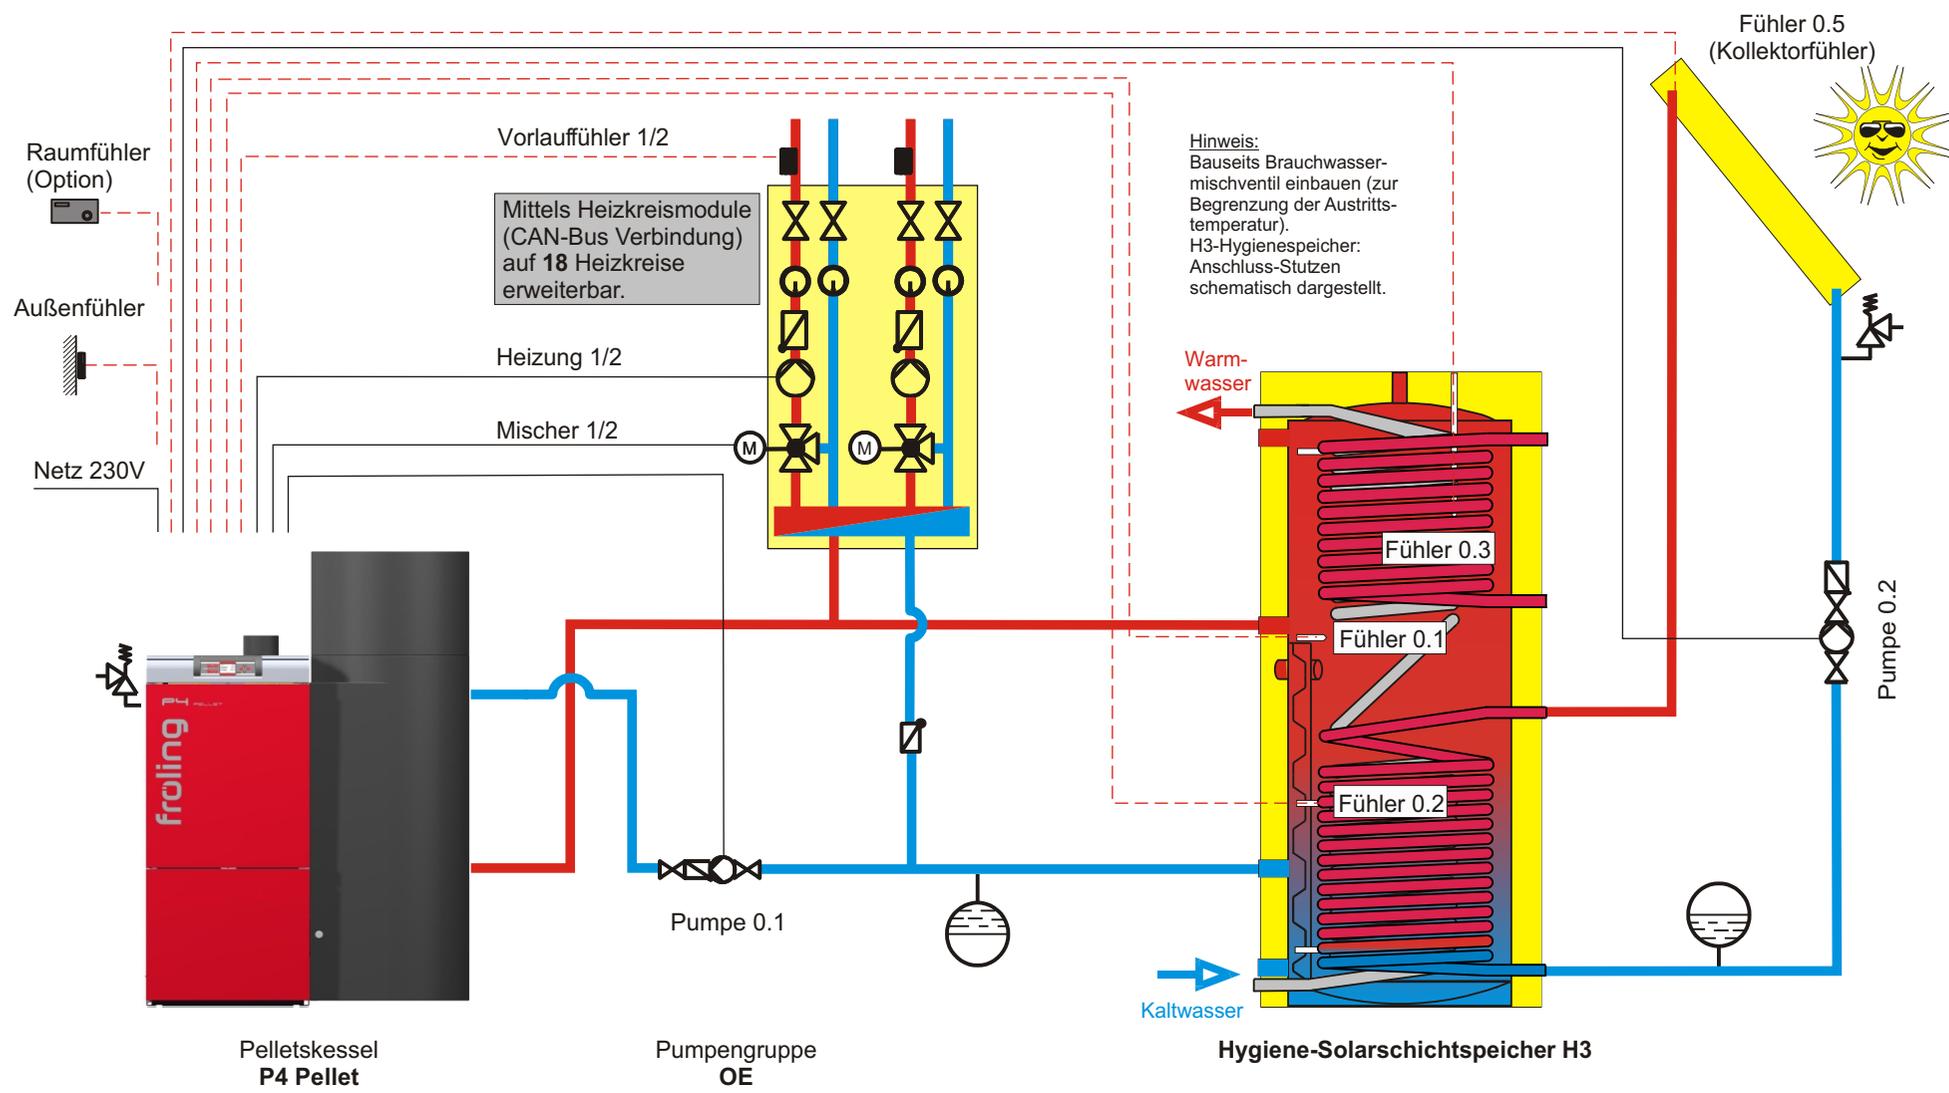

Hinweis: Bei Einsatz eines Schichtspeichers (Hygienspeicher H3, Schichtspeicher) ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen! Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SOLAR die Parameter SOALR SYSTEM auf "2", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2" stellen. Regelung P3200

| | | | | |
|--|-------|------|----------|-----------|
| | | Name | Datum | Sonstiges |
| | Gez. | Krl | 21.09.07 | |
| | Gepr. | Dpl | 21.09.07 | |