


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.P016

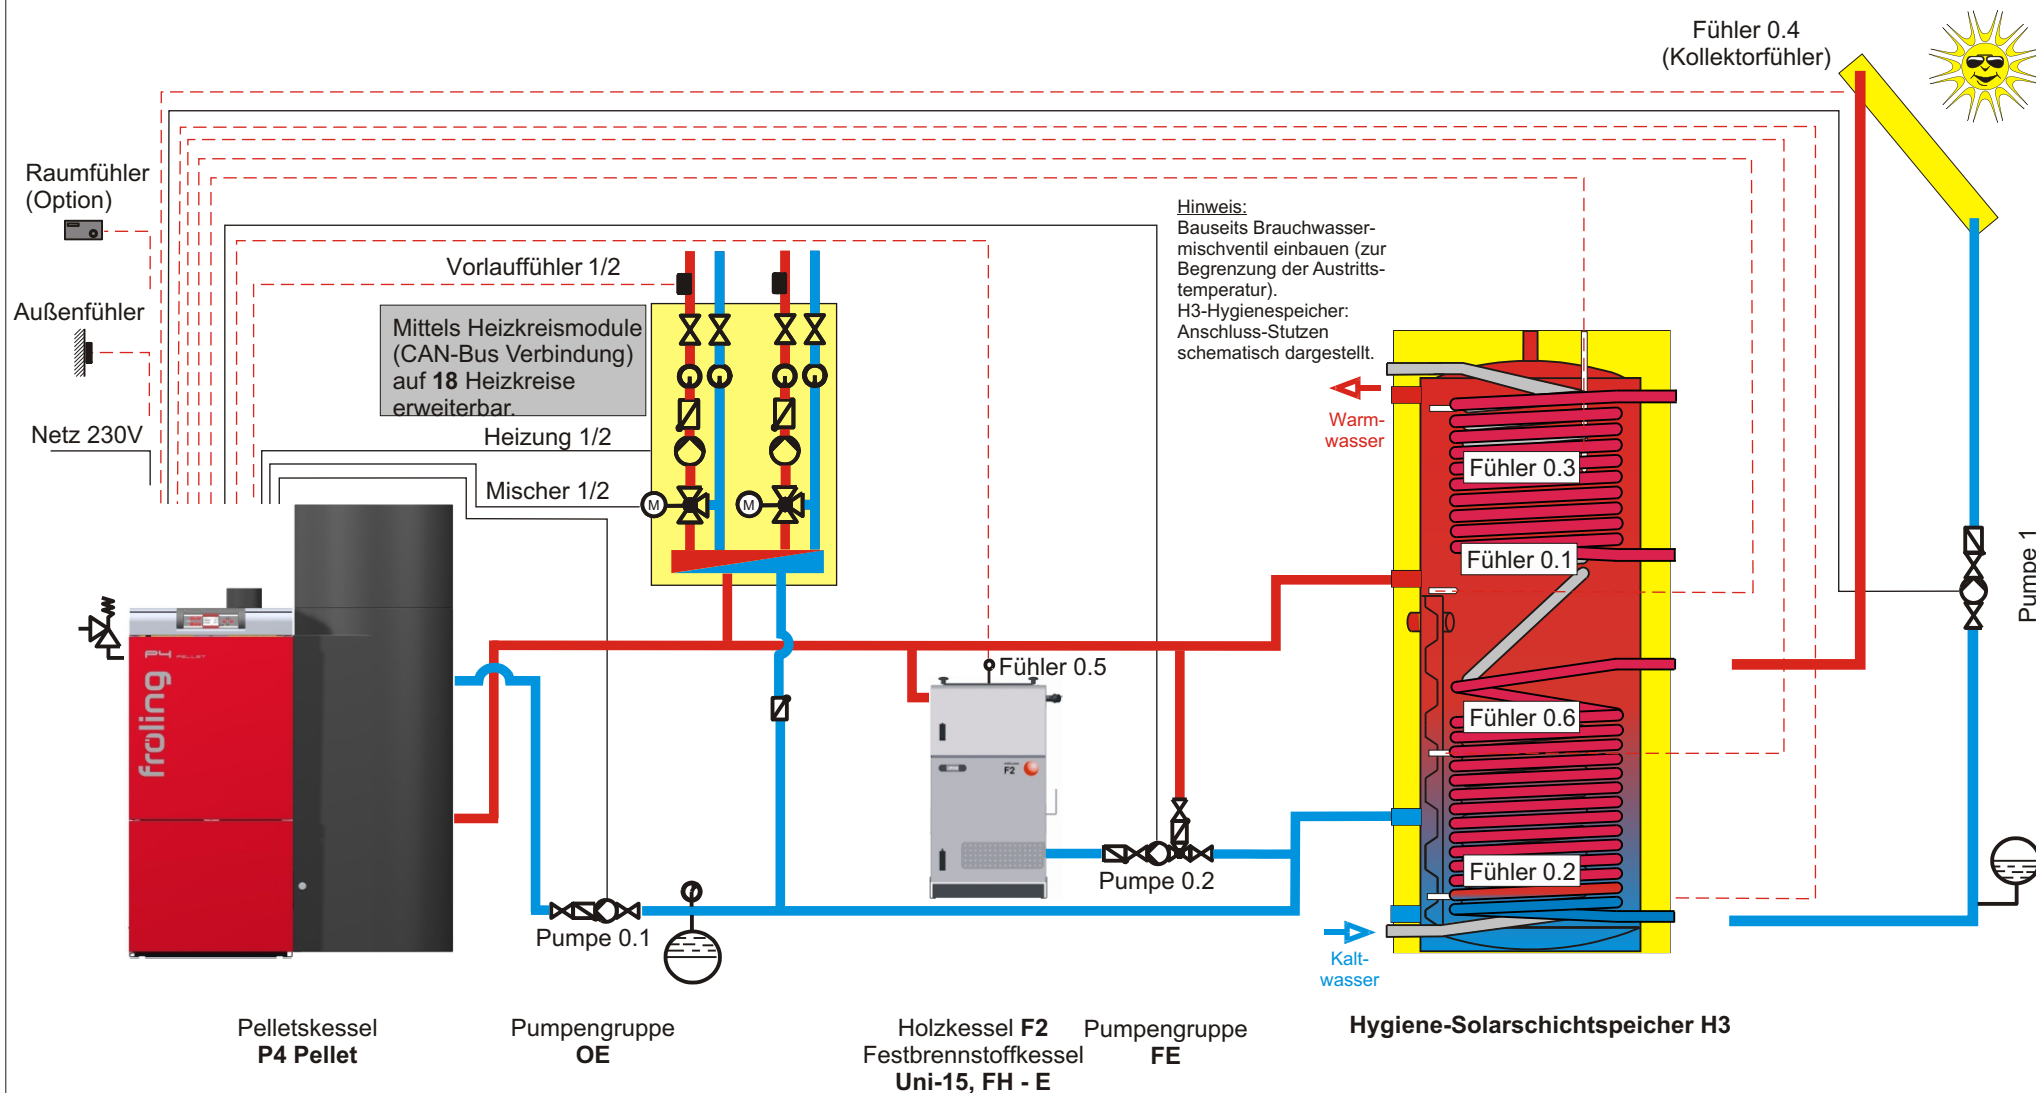

Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "2", WELCHE PUMPE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "1", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.4", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen. Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR FOLGEKESSEL VERWENDET auf "0.2" stellen! Regelung P3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	12.10.06	
Gepr.	Dpl	17.10.06	