

Unverbindlicher Planungsvorschlag! (Schematische Darstellung!)




Gez.	Krl	11.05.10	Sonstiges
Gepr.	Dpl	11.05.10	Rev. 10.06.14 Krl

Variante 2.P002

Unverbindlicher Planungsvorschlag!


System 1.P819

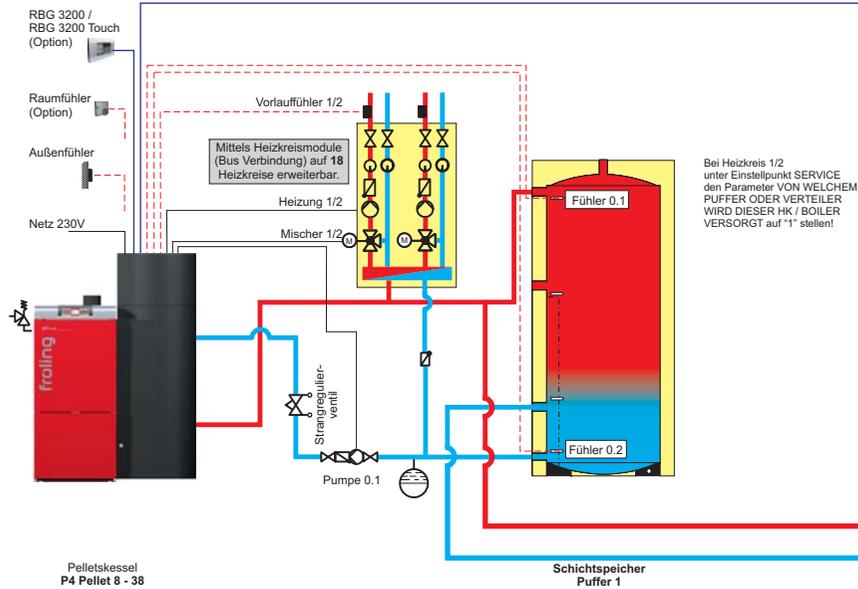

Hinweis: GEÄNDERTER VORLAUF- / RÜCKLAUFANSCHLUSS AB P4 PELLET 45!

Unverbindlicher Planungsvorschlag!


Option 1

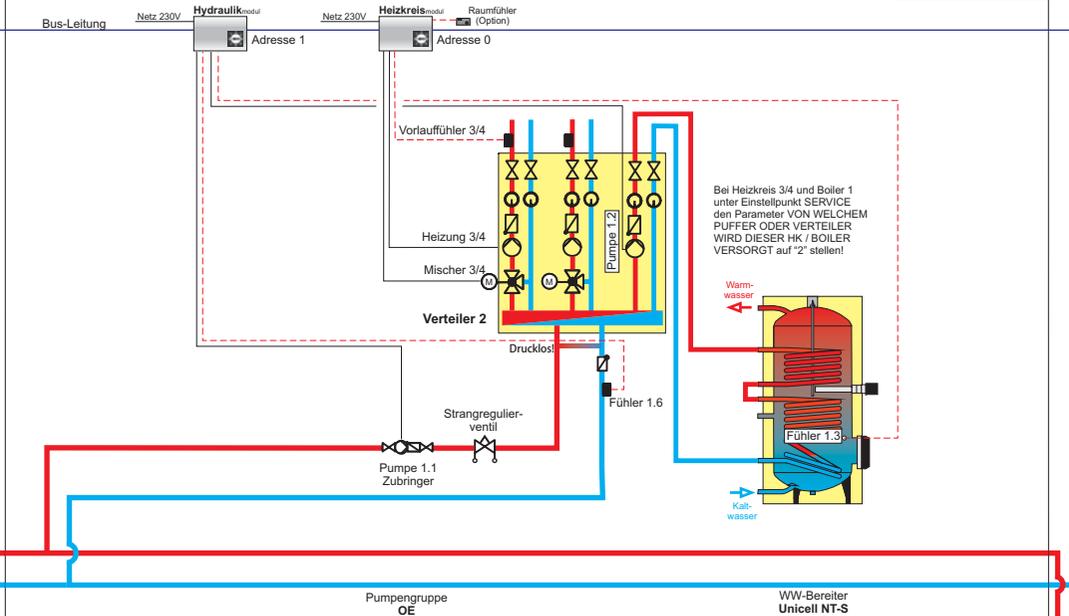

Hinweis: Im Menü NETZ PUMPE unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN VERTEILER 2 VERWENDET auf "1.1", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN VERTEILER 2 VERWENDET auf "1.1" stellen. Im Menü WASSER bei BOILER 1 unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN BOILER 1 VERWENDET auf "1.3", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN BOILER 1 VERWENDET auf "1.2" stellen.

Unverbindlicher Planungsvorschlag!


Option 1

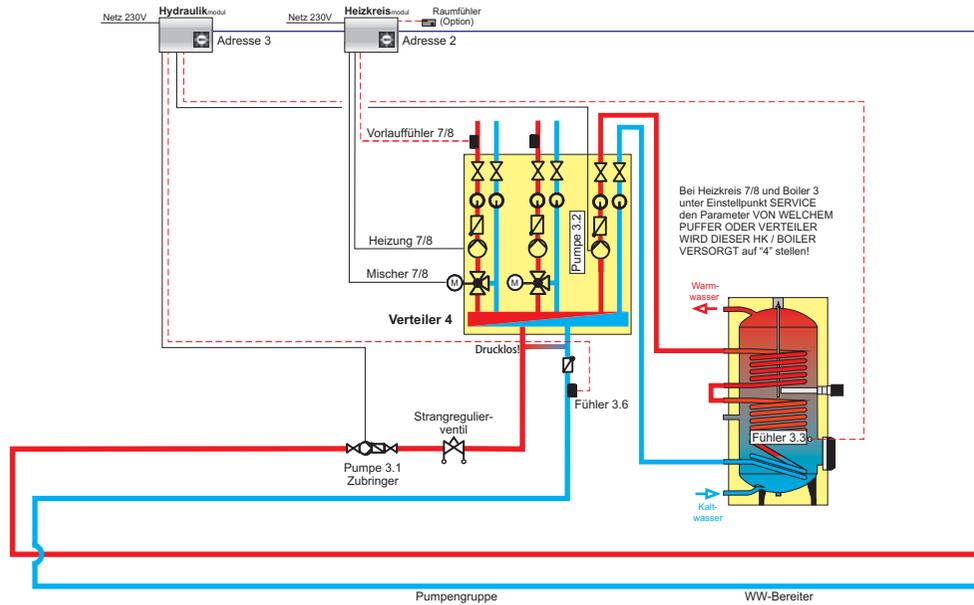

Hinweis: Im Menü NETZ PUMPE unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN VERTEILER 4 VERWENDET auf "3.1" stellen. Im Menü WASSER bei BOILER 3 unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN BOILER 3 VERWENDET auf "3.3", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN BOILER 3 VERWENDET auf "3.2" stellen.

Unverbindlicher Planungsvorschlag!

Option 1

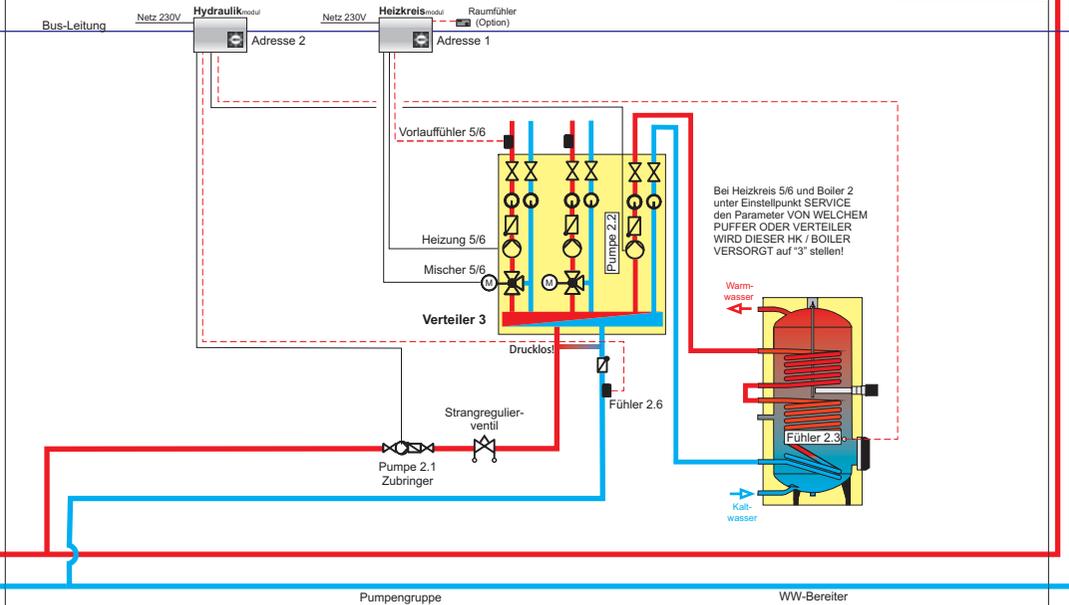

Hinweis: Im Menü NETZ PUMPE unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN VERTEILER 3 VERWENDET auf "2.1" stellen. Im Menü WASSER bei BOILER 2 unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN BOILER 2 VERWENDET auf "2.3", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN BOILER 2 VERWENDET auf "2.2" stellen.