


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S015



Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "1", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.6" und WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Regelung S3200

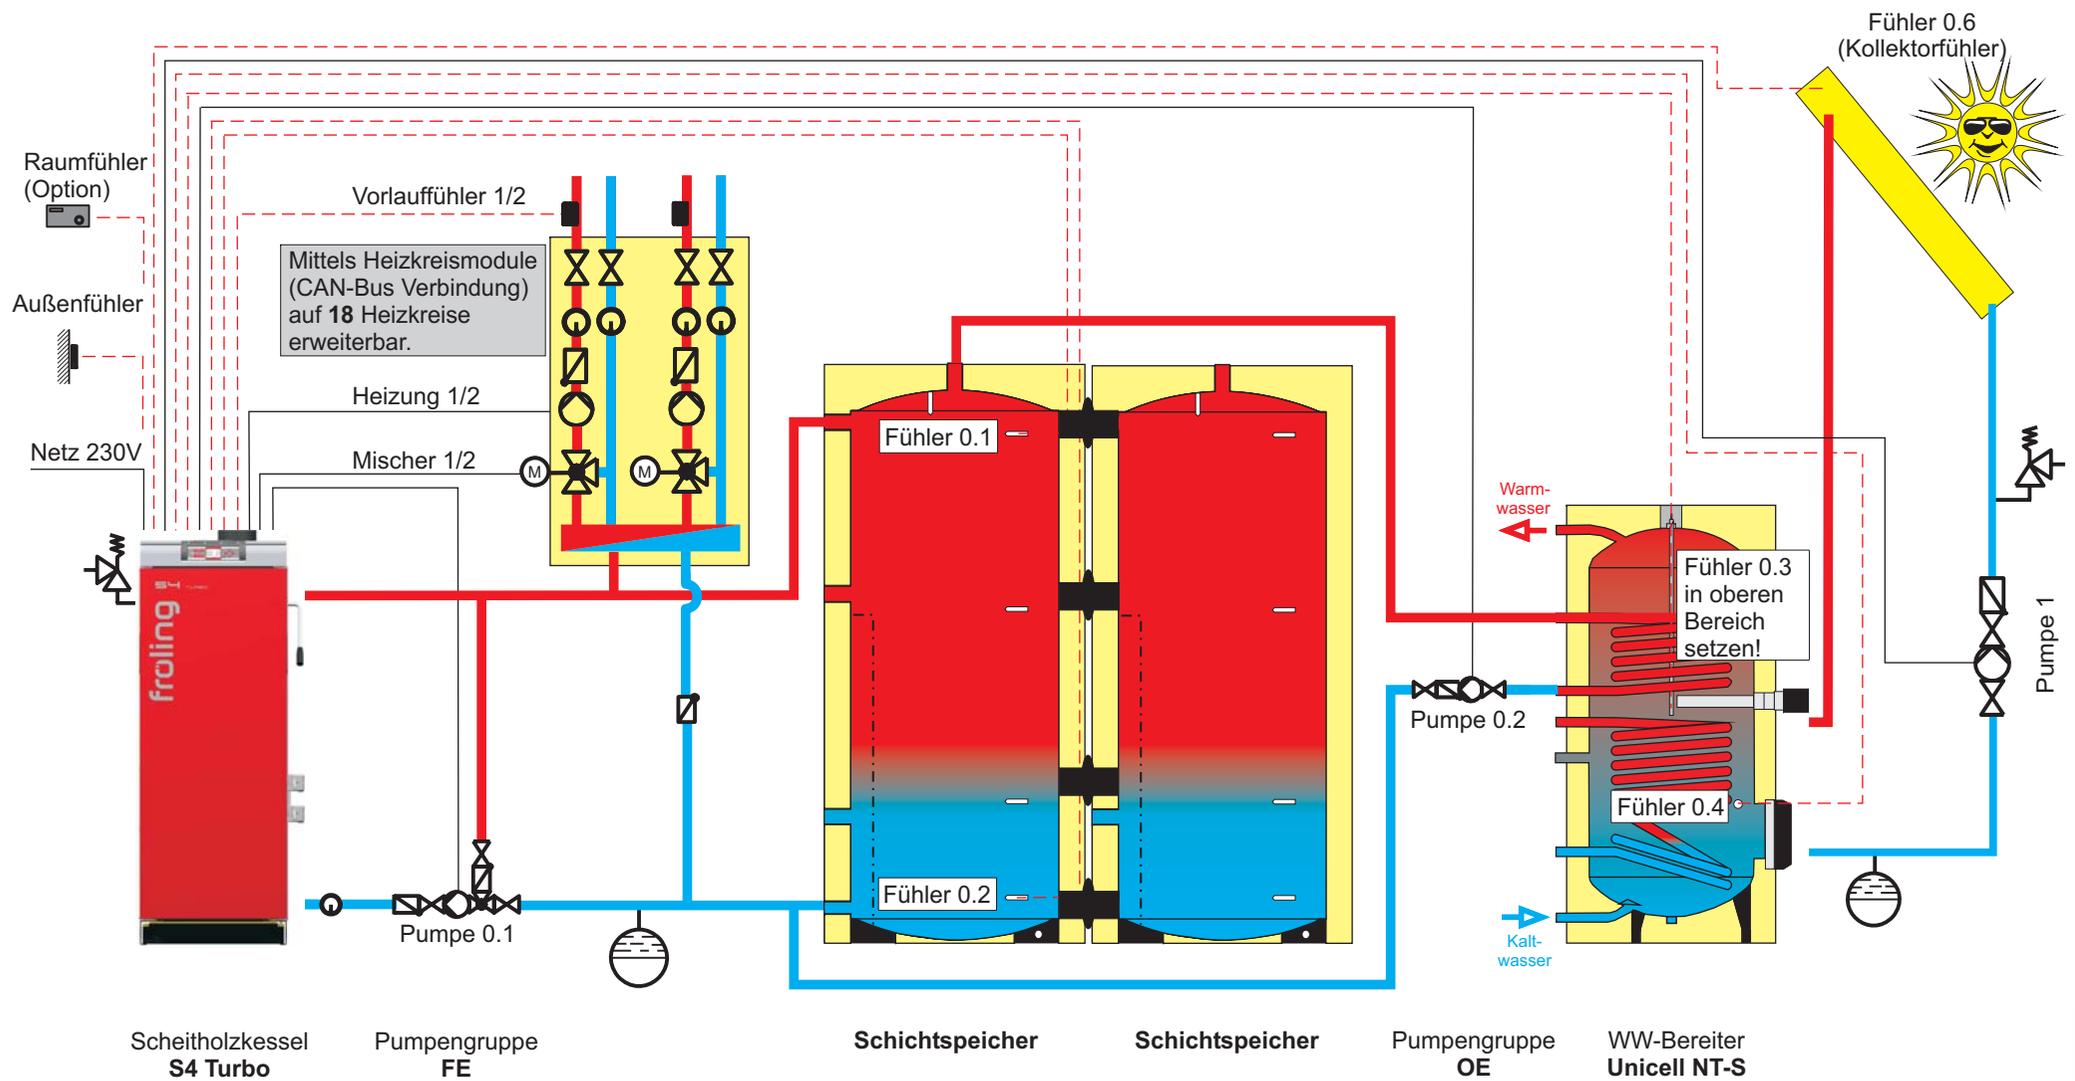

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	23.04.09	
Gepr.	Dpl	23.04.09	