


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S016



Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3",
 WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2",
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "Pumpe 1",
 WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen.
 Regelung S3200

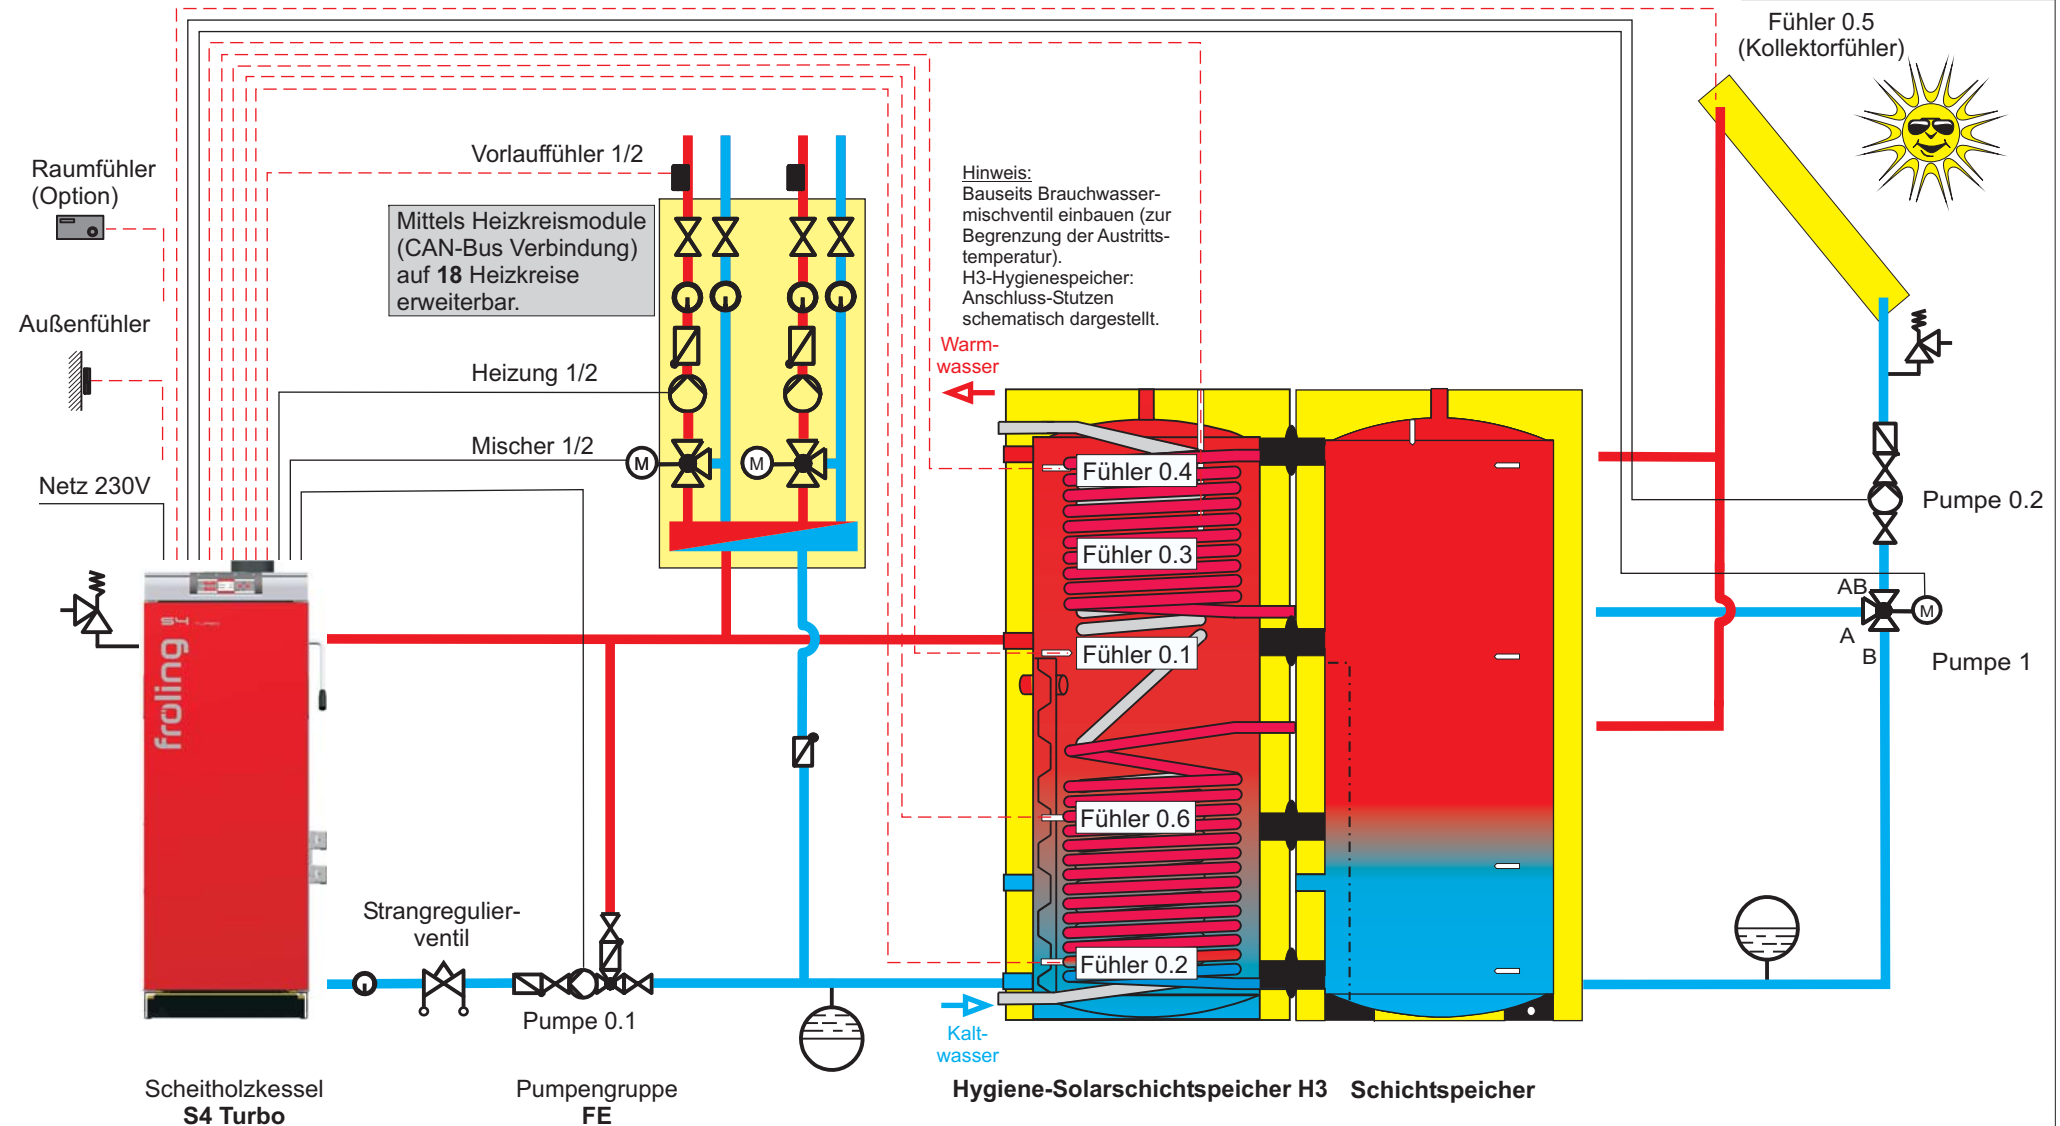

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	27.04.09	Rev 22.11.10 Krl
Gepr.	Dpl	27.04.09	