


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

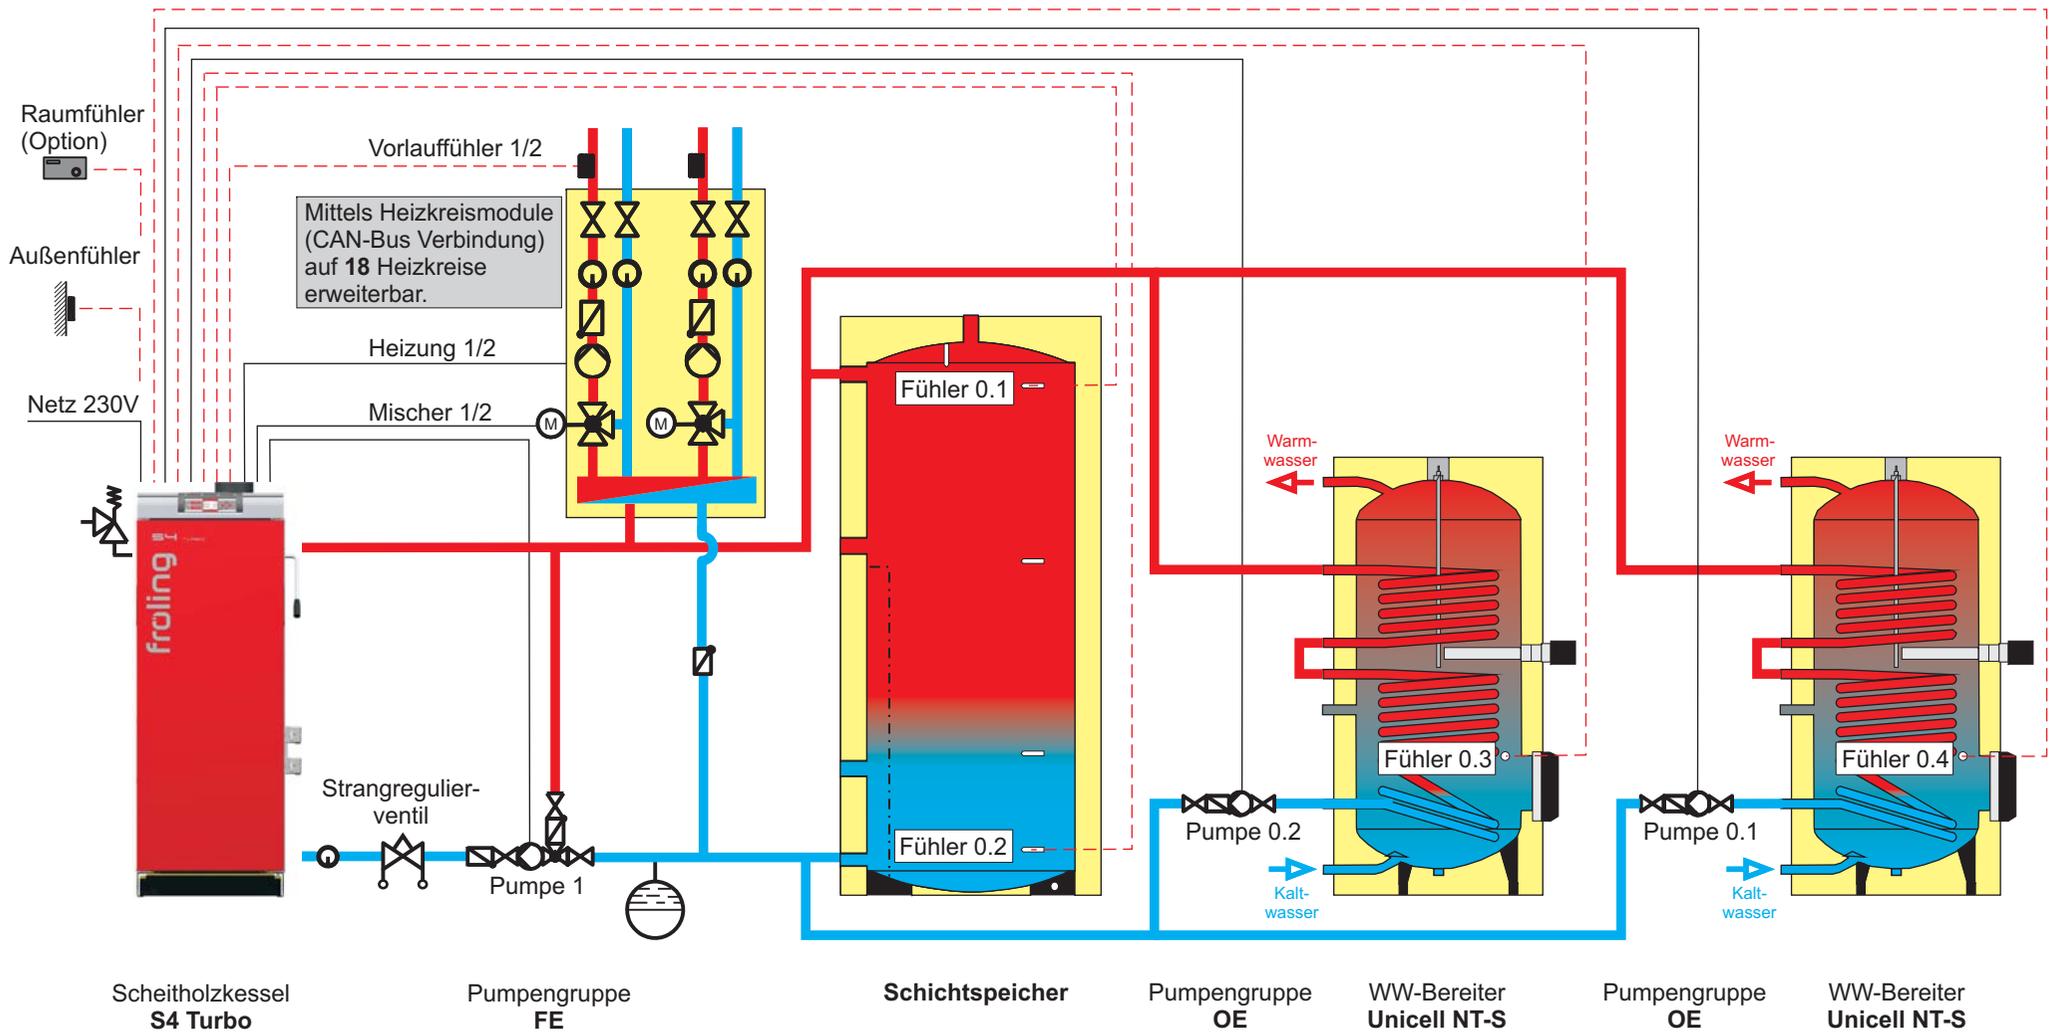

Hinweis: Im Menü FÜHLER UND PUMPEN den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN PUFFER VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen.
 Im Menü WASSER unter BOILER 02 bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN BOILER 02 VERWENDET auf "0.4", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN BOILER 2 VERWENDET auf "0.1" stellen.
 Regelung S3200

		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Krl	05.10.09	Rev.09.12.10 Krl
	Gepr.	Dpl	05.10.09	