


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S027

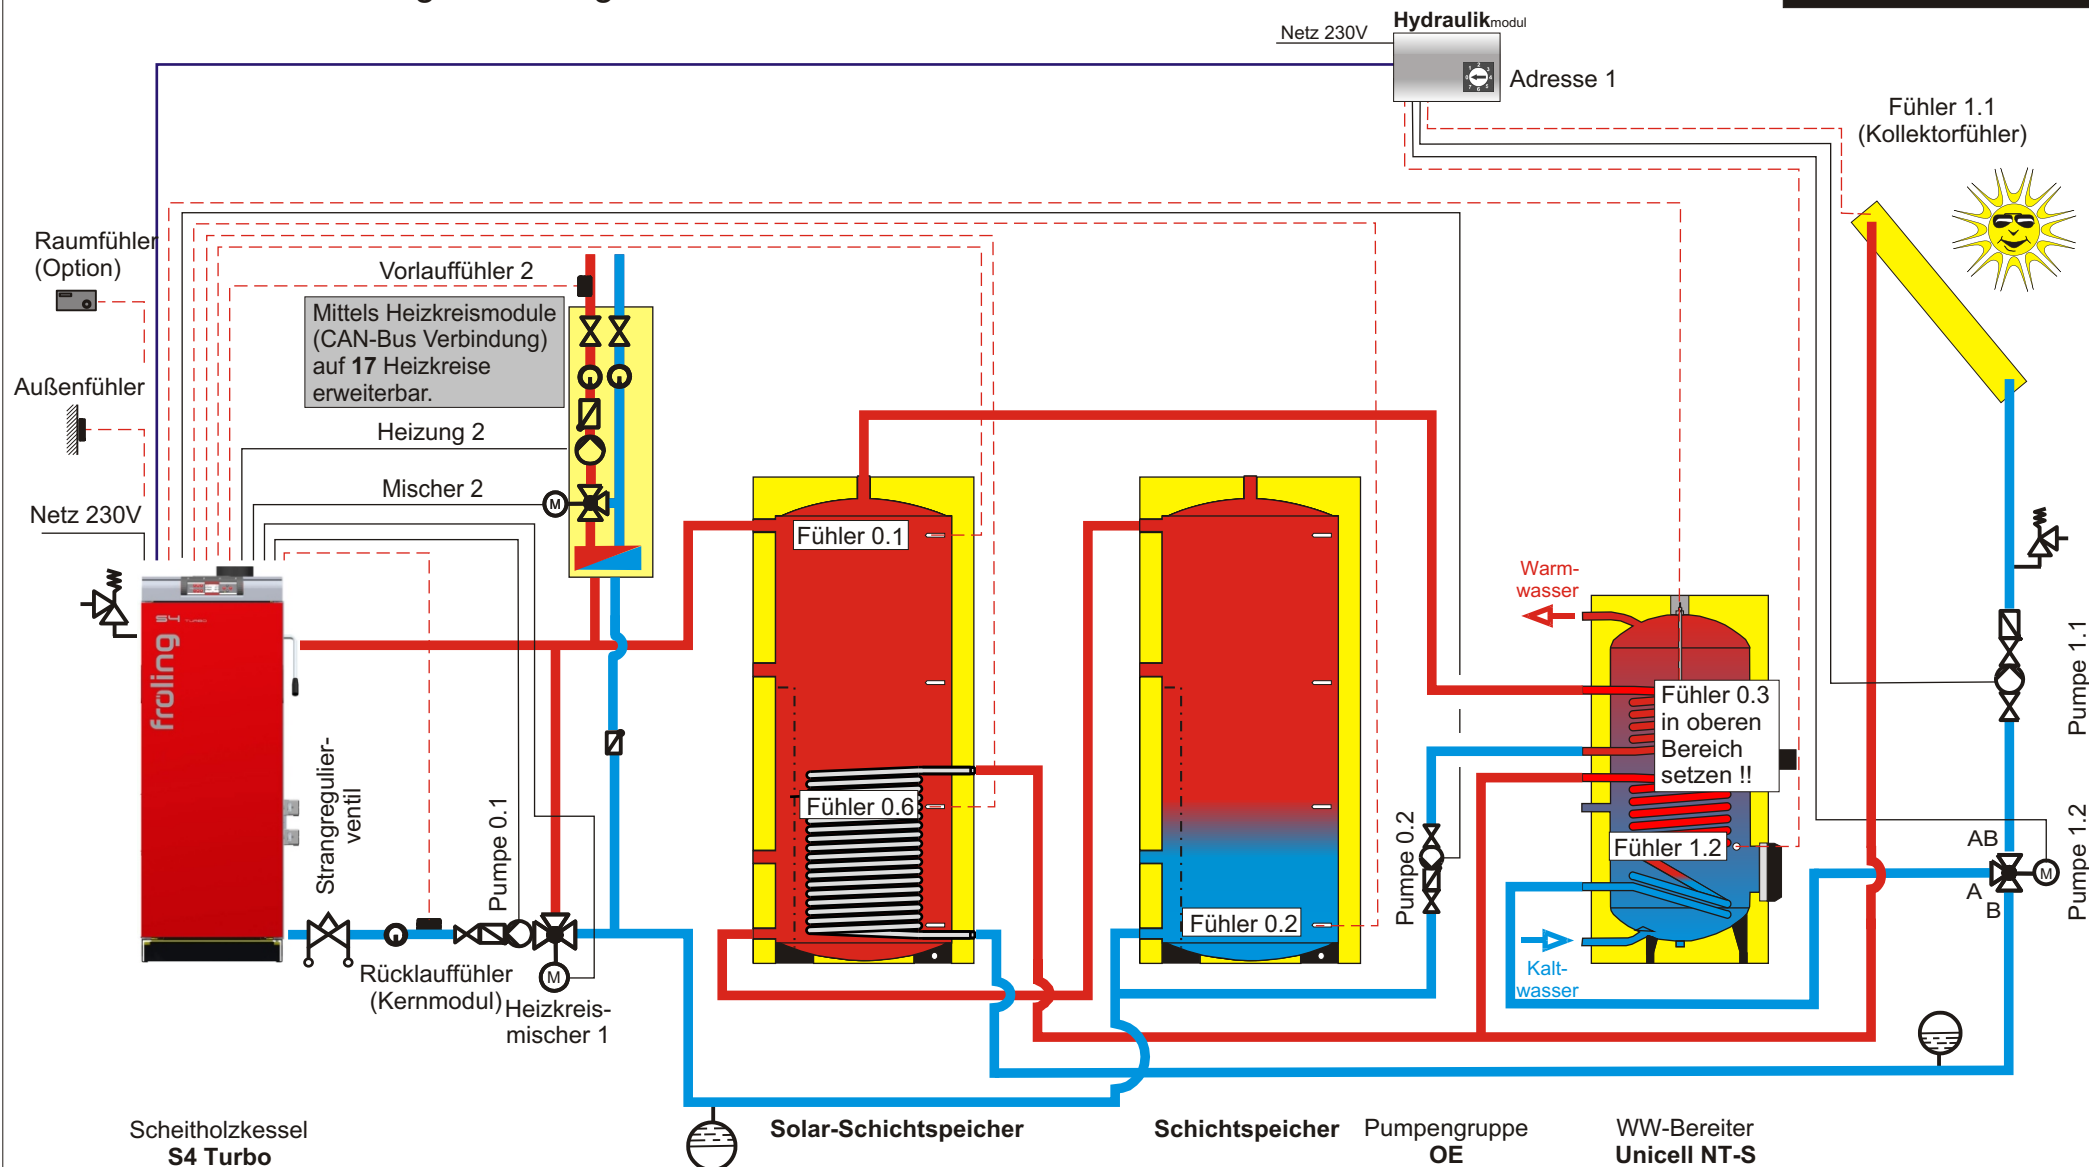

Hinweis: Im Menü BOILER01 bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE BOILER 01 SOLARREFERENZ VERWENDET auf "1.2" stellen. Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR-SYSTEM auf "3" stellen. WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen!
Regelung S3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	14.06.10	
Gepr.	Dpl	14.06.10	