


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S029

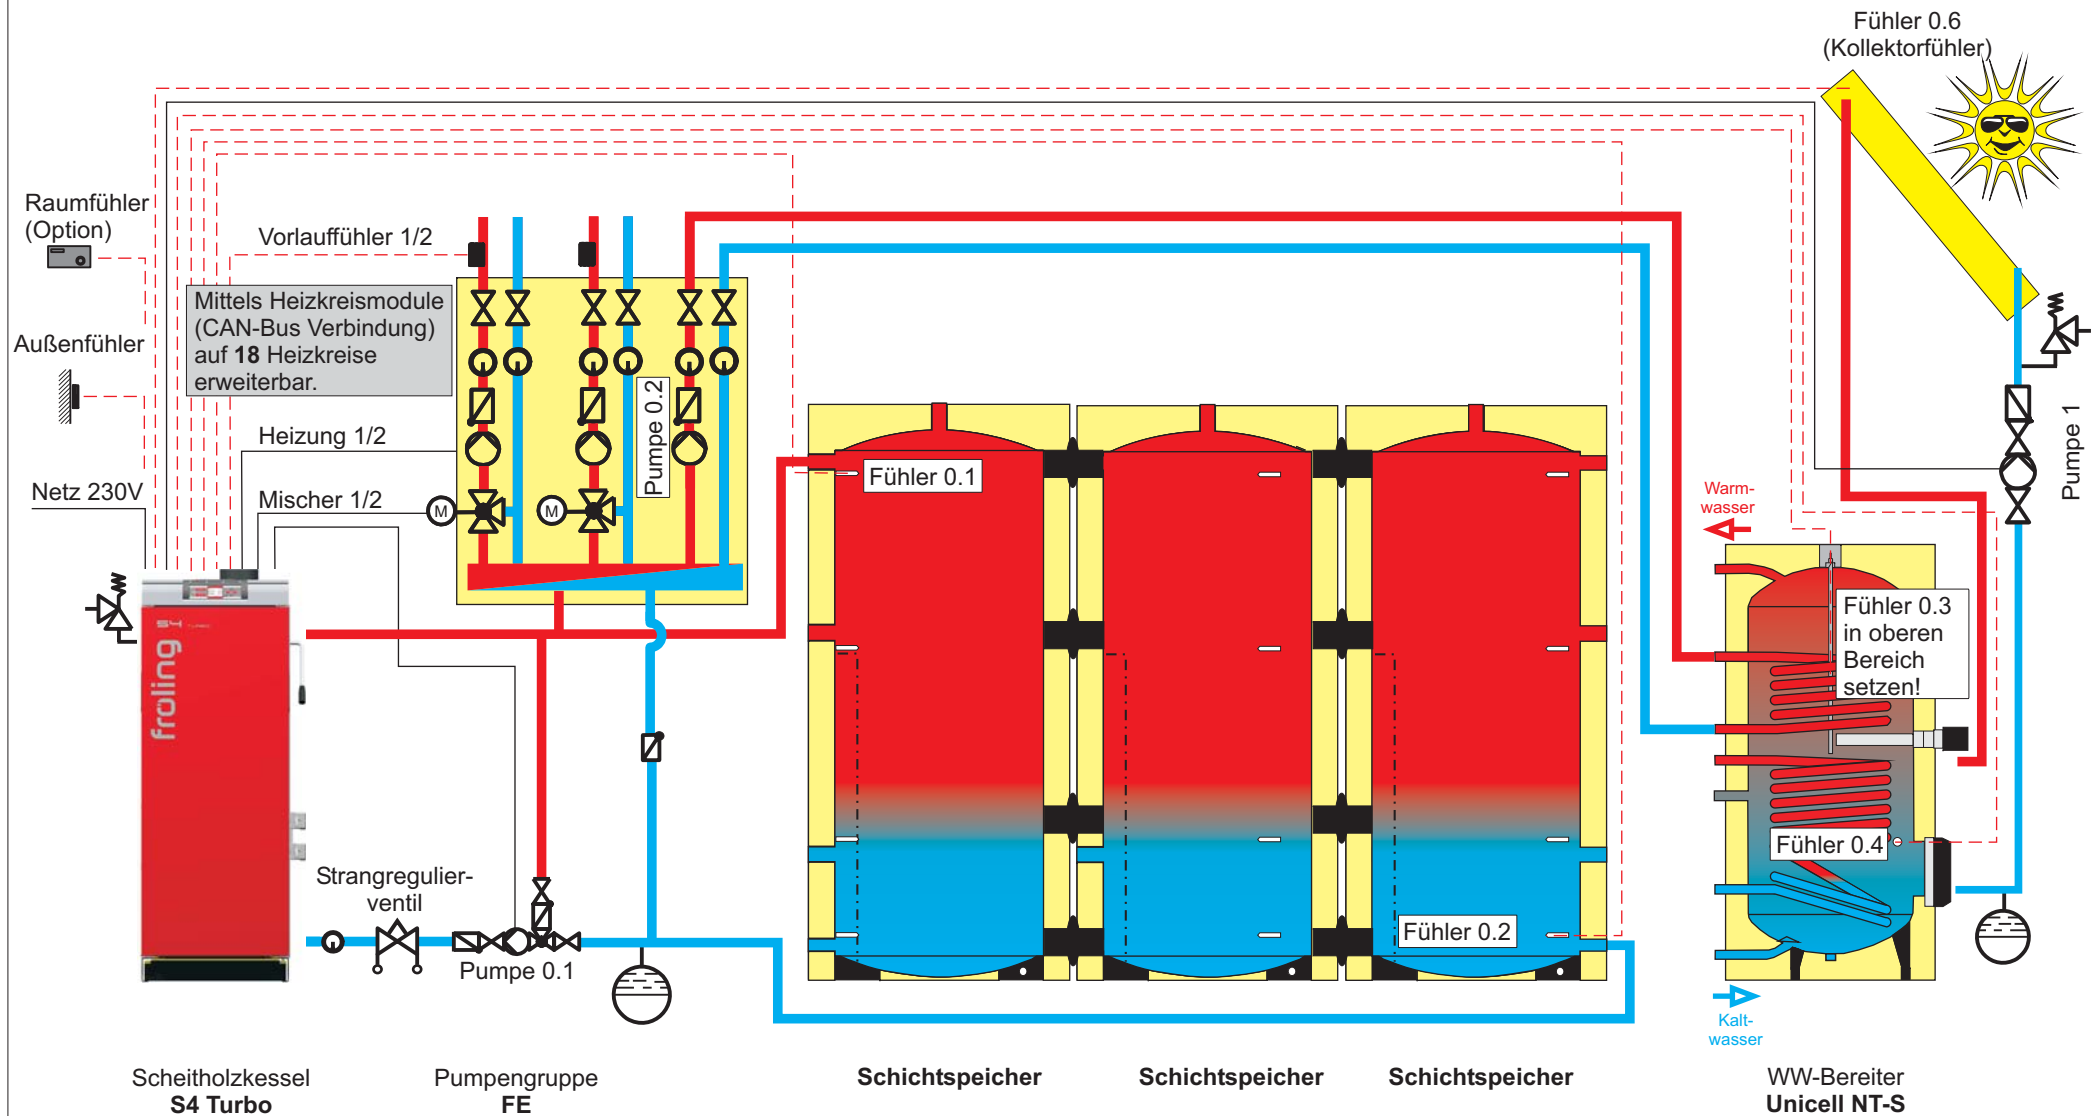

Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "1", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.6" und WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Regelung S3200

froling 

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	06.09.10	
Gepr.	Dpl	06.09.10	