


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S511



Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN KOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN KOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2" und WELCHE PUMPE WIRD FÜR DAS SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "PUMPE 1" stellen. Regelung S3200

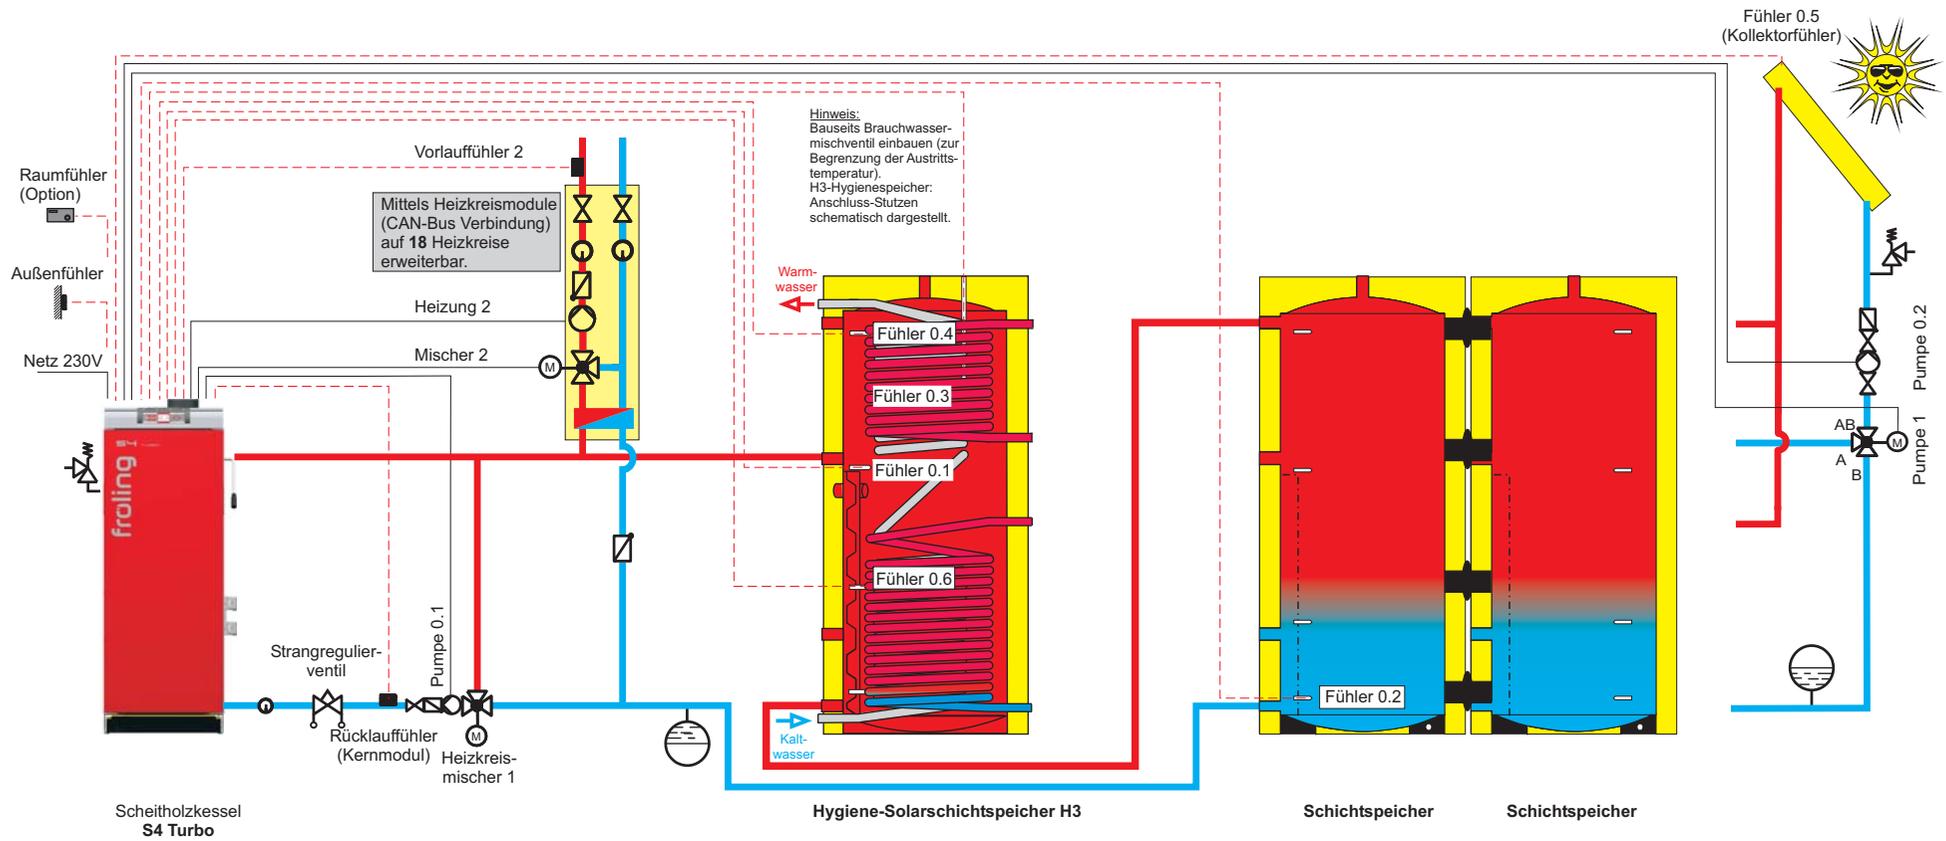

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	07.10.10	
Gepr.	Dpl	07.10.10	