


# Unverbindlicher Planungsvorschlag!

**System 12.S001**



**Hinweis:** Im Menü SOLAR unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "Pumpe 1", WELCHE PUMPE WIRD FÜR DAS SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "1.2", WELCHE PUMPE WIRD FÜR PUFFER - WÄRMETAUSCHER VERWENDET auf "1.1", WELCHE PUMPE WIRD FÜR BOILER - WÄRMETAUSCHER VERWENDET auf "0.2" stellen  
Regelung S3200

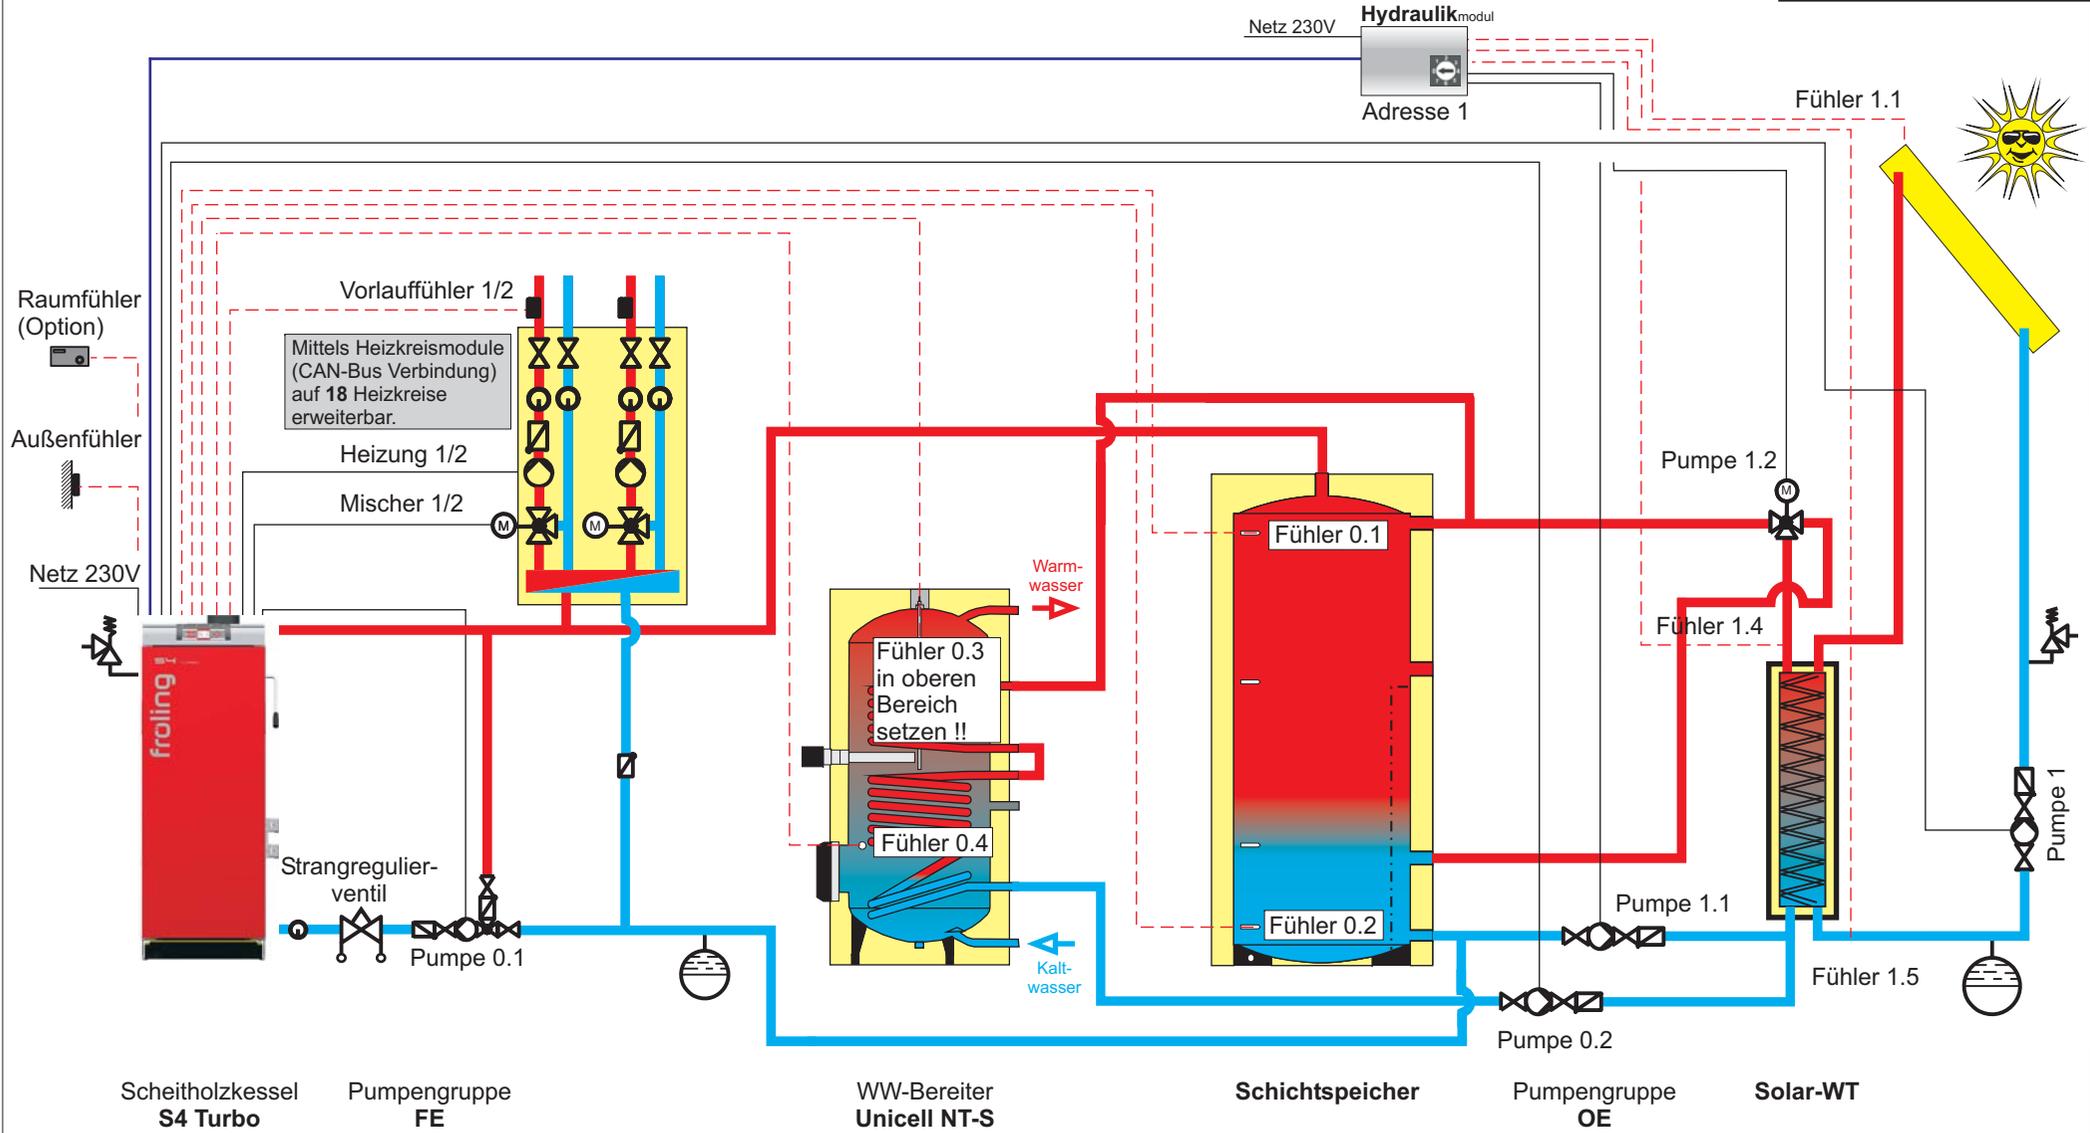

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	03.04.08	Rev 17.11.10 Krl
Gepr.	Dpl	03.04.08	